


- ## NOTAS
- 1 - TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DESTES PROJETO DEVERÃO SEGUIR AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELAS NORMAS DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS)
 - 2 - OS CABOS SEM INDICAÇÃO DE BITOLA SÃO DE $2,0 \text{ mm}^2$ DE COBRE ELÉTRICO, COM ISOLAÇÃO DE PVC VERDE OU LARANJEIRA, COM 10% DE RESERVA PARA PRODUÇÃO E AUTO-CONSUMO DO FIO, BOM EMISSÃO DE FUMOS E GASES TOXICOS E CORROSIVOS, TIPO AFUMAR GREEN.
 - 3 - PARA LÓGICA OS CABOS SÃO DO TIPO UTP CAT. 6
 - 4 - OS ELÉTRICISTAS NÃO INDICADOS SÃO DE:
A1/4" PARA ELÉTRICA
#1" PARA LÓGICA
 - 5 - OS ELÉTRICISTAS EMBOLENTOS SERÃO DE PVC RÍGIDO, OS APARELHOS SERÃO DE FERRO GALVANIZADO ELÉTRICISTAS.
 - 6 - A ALIMENTAÇÃO DAS LÂMPADAS DELETREIAS DEVERÁ SER CONFIRMADA APÓS DESTINAÇÃO SE AS MESMAS SERÃO FIXADAS NO TETO OU NA COLUNA NO PISO.
 - 7 - PARA DETALHAMENTO DA FAIXA DE ALIMENTAÇÃO DAS COFAS, VER PROJETO ESPECÍFICO DE COFAGEM.

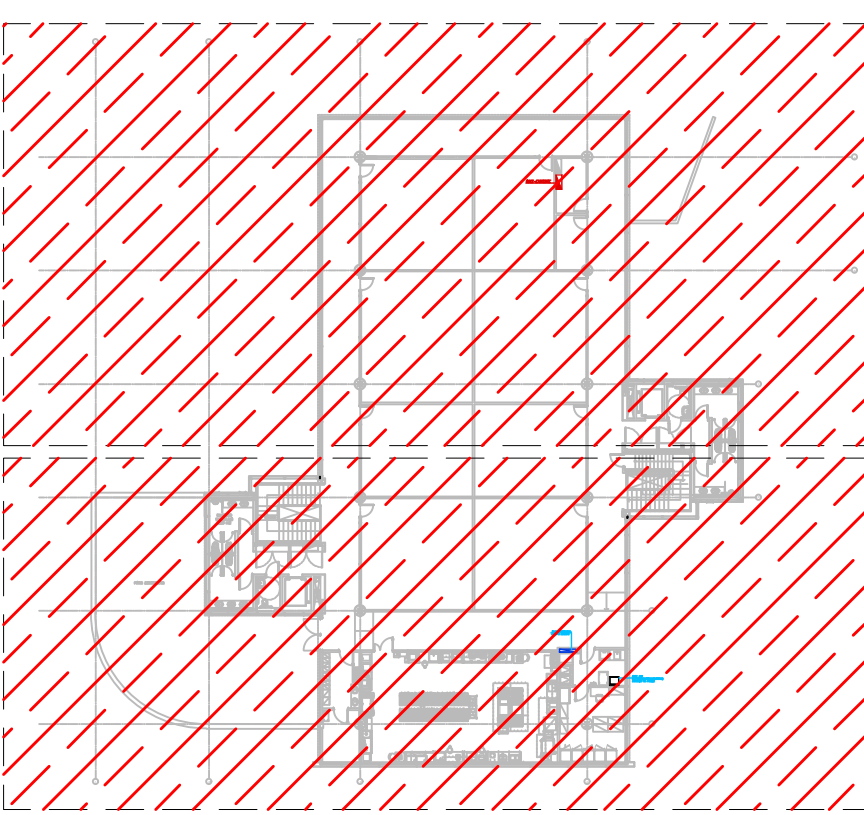

04 **ELE** 03/09