




| EQUIPAMENTOS             |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO    |
| <input type="checkbox"/> | REDE DE DUTOS EXISTENTES À MANTER |

[illegible]

|         |          |                 |
|---------|----------|-----------------|
|         |          |                 |
|         |          |                 |
|         |          |                 |
|         |          |                 |
| RDO     | 01/12/23 | EMISSÃO INICIAL |
| REVISÃO | DATA     | MODIFICAÇÃO     |

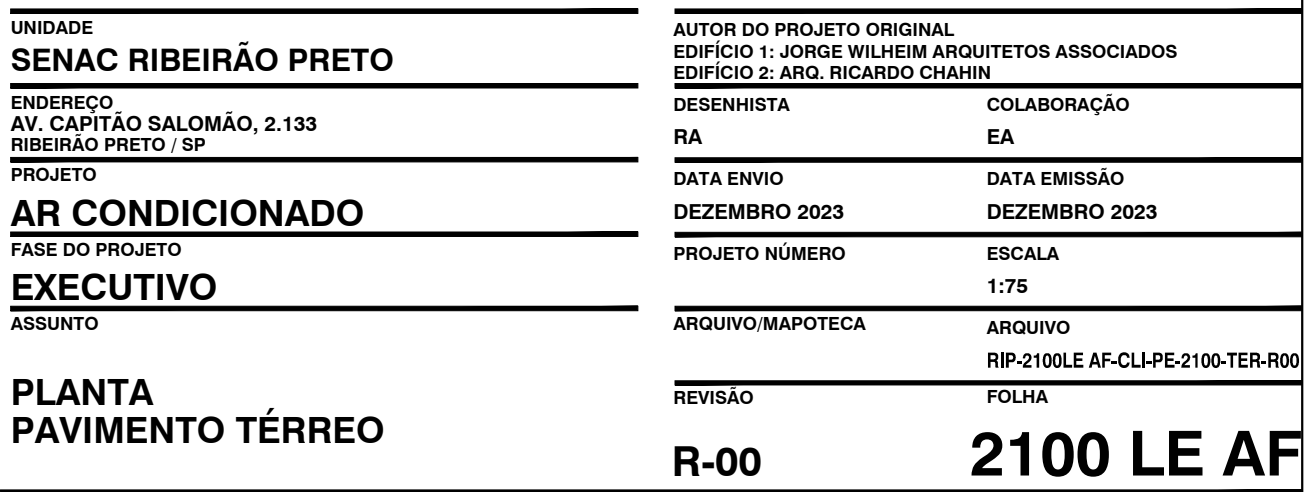

|      |  |      |  |
|------|--|------|--|
|      |  | 05   | GRELHA PARA TOMADA DE AR TAM. 100,0x15,0 cm MOD. AT-AG – TROX OU SIMILAR |
|      |  | 06   | GRELHA PARA INSULAMENTO TAM. 22,5x12,5 cm MOD. AT-AG – TROX OU SIMILAR   |
| 07   | GRELHA PARA INSULAMENTO TAM. 92,5x25,0 cm MOD. AT-AG – TROX OU SIMILAR   | 03   | GRELHA PARA INSULAMENTO TAM. 62,5x25,0 cm MOD. AT-AG – TROX OU SIMILAR   |
| 08   | GRELHA PARA TOMADA DE AR TAM. 100,0x15,0 cm MOD. AT-AG – TROX OU SIMILAR | 04   | GRELHA PARA TOMADA DE AR TAM. 100,0x15,0 cm MOD. AT-AG – TROX OU SIMILAR |
| 09   | GRELHA PARA TOMADA DE AR TAM. 100,0x15,0 cm MOD. AT-AG – TROX OU SIMILAR | 01   | GRELHA PARA INSULAMENTO TAM. 42,5x12,5 cm MOD. AT-AG – TROX OU SIMILAR   |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO  |