


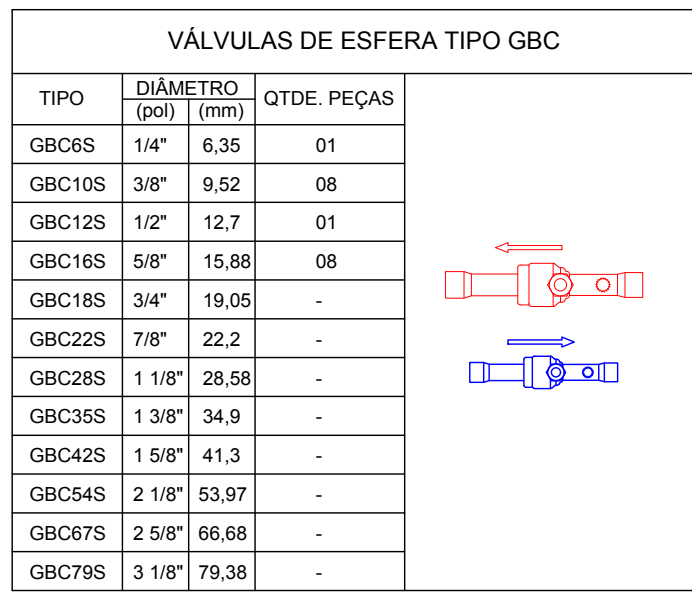

LISTA MATERIAIS VRF REF: H21HP ou equivalente	
UNIDADE CONDENSADORA UC-02 - 22 HP	
CAPACIDADE 22 HP- MOD: RAS-273NCB8 (223V)	1 pçs
UNIDADES EVAPORADORAS	
TETO APARELHO - 2,51HP - MOD: RNC-2,5 F5N3B4	8,00
HRP WALL - 1,8 HP - MOD: RPK-1,8 F5N4M	1 pçs
REFRIGTS	
E-2429NM2	1 pçs
E-1029M2	7,00
TUBOS DE COBRE (ESPESURA: VIDE MEMORIAL)	
Ø 6,35 mm	2,8 m
Ø 9,52 mm	55,2 m
Ø 12,70 mm	2,8 m
Ø 15,88 mm	47,4 m
Ø 19,05 mm	6,4 m
Ø 22,2 mm	24,5 m
Ø 28,56 mm	23,1 m
ISOLAMENTOS TUBOS COM ESPUMA ELASTOMERICA	
ESPESURA 19 mm PARA TUBO Ø 6,35 mm	55,2 m
ESPESURA 19 mm PARA TUBO Ø 9,52 mm	55,2 m
ESPESURA 19 mm PARA TUBO Ø 12,70 mm	2,8 m
ESPESURA 19 mm PARA TUBO Ø 15,88 mm	47,4 m
ESPESURA 19 mm PARA TUBO Ø 19,05 mm	6,4 m
ESPESURA 19 mm PARA TUBO Ø 22,2 mm	24,5 m
ESPESURA 32 mm PARA TUBO Ø 28,56 mm	23,1 m
VALVULA DE ESFERA TIPO GBC	
GBCS Ø 1/4" = 6,35 mm	1 pçs
GBC10S Ø 3/8" = 9,52 mm	8 pçs
GBC10S Ø 1/2" = 12,7 mm	1 pçs
GBC16S Ø 1,588 mm	8 pçs
CARGA DE GAS ADICIONAL	
REFRIGERANTE R-410A	11,6 kg
CASO DE COMANDO	
CABO SHELDT 2x1 (1,50mm2)	9,00
CONTROLE REMOTO SEM FIO	10 pçs

REVISÃO	FEITO POR	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

	 PROJETOS & CLIMATIZAÇÃO	CREA nº 25876/O-3 RUA N.º 100 - JARDIM SÃO JOÃO - JARDIM SÃO CARLOS - SP - 13506-900 Fone: (16) 3394-3600 e-mail: projetos@kz.com.br	
CLIENTE:			
SENAC - BARRETOS			
OBJETO / LOCAL:			
RETIFFOIT AR CONDICIONADO - BARRETOS			
SISTEMA	FASE DO PROJETO		
AR CONDICIONADO VRF e SPLIT	☒ EP ☐ AP ☐ PE ☐ DE		
TÍTULO:			BRECHIO Nº
FLUXograma FRIGORÍFERO SISTEMA UC-02			AC-06
DESENHO CAD Nº	DATA	FETTO POR	RESPONSÁVEL
ARC-06-RD	05/12/2023	HS	RICARDO A.M. HOPE
LAYOUT	PROJETO Nº		
1/TS	096		
			REVISÃO
			0