

UNIDADES
EVAPORADORASUNIDADES
EVAPORADORAS[illegible]

CONDENSADORAS
LOCAL ATENDIDO .
FABRICANTE DE REFERENCIA
MODELO DE REFERENCIA .
CAPACIDADE TÉRMICA (btu/
CONSUMO (KW) .
TENSÃO ELÉTRICA (V/F/Hz)
PRESSÃO SONORA [dB(A)] .
PESO EM OPERAÇÃO (Kg) .
QUANTIDADE
UNIDADE EVAPORADORA

CONDENSAADORA	UC-TER-01	UC-TER-02	UC-1PV-01	UC-1PV-02	UC-2PV-01
LOCAL ATENDIDO	SALAS	SALAS	SALAS	SALAS	SALAS
FABRICANTE DE REFERÊNCIA	MIDEA	MIDEA	MIDEA	MIDEA	MIDEA
MODELO DE REFERÊNCIA	MW6-560WZD01	MW6-900WZD01	MW6-1515WZD01	MW6-1400WZD01	MW6-1400WZD01
CAPACIDADE TÉRMICA (v/h)	191.100	307.100	516.900	477.700	477.700
CONSUMO (kW)	13,66	20,55	42,54	38,62	38,62
TEMPERATURA (v/h/Hz)	220/3/60	220/3/60	220/3/60	220/3/60	220/3/60
PRESSÃO COND. (BAR)	28,3	64	64	64	64
PESO EM OPERAÇÃO (kg)	290	594	918	842	842
QUANTIDADE	01	01	01	01	01
UNIDADE EVAPORADORA	UE-TER-11/13/1A	UE-TER-21a29	UE-1PV-11a20	UE-1PV-21a30	UE-2PV-11a19


CONDENSADORA
LOCAL ATENDIDO
FABRICANTE DE REFERÊNCIA
MODELO DE REFERÊNCIA
CAPACIDADE TÉRMICA (btu)
CONSUMO (KW)
TENSÃO ELÉTRICA (V/F/Hz)
PRESSÃO SONORA [dB(A)]
PESO EM OPERAÇÃO (Kg)
QUANTIDADE
UNIDADE EVAPORADORA

UNIDADE	UC-IPV
CONDENSADORA	
LOCAL ATENDIDO	SERVIDOR
FABRICANTE DE REFERÊNCIA	MIDEA
MODELO DE REFERÊNCIA	38 KCK0245
CAPACIDADE TÉRMICA (btu/h)	24.000
CONSUMO (KW)	3,13
TENSÃO ELÉTRICA (V/F/Hz)	220/1/60
PRESSÃO SONORA [dB(A)]	63
PESO EM OPERAÇÃO (Kg)	34
QUANTIDADE	01
UNIDADE EVAPORADORA	UE-IPV-31

CONDENSADORA
LOCAL ATENDIDO
FABRICANTE DE REFERÊNCIA
MODELO DE REFERÊNCIA
CAPACIDADE TÉRMICA (btu/
CONSUMO (KW)
TENSÃO ELÉTRICA (V/F/Hz)
PRESSÃO SONORA [dB(A)]
PESO EM OPERAÇÃO (Kg)
QUANTIDADE
UNIDADE EVAPORADORA

UNIDADE		UC-TER-03
CONDENSADORA		
LOCAL ATENDIDO		AUDITÓRIO
FABRICANTE DE REFERÊNCIA		MIDEA
MODELO DE REFERÊNCIA		3BEXC10+3BEXC10
CAPACIDADE TÉRMICA (btu/h)		240.000
CONSUMO (KW)		28,9
TENSÃO ELÉTRICA (V/F/Hz)		220/3/60
PRESSÃO SONORA [dB(A)]		91
PESO EM OPERAÇÃO (Kg)		396
QUANTIDADE		01
UNIDADE EVAPORADORA		UE-TER-30

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
①	DIFUSOR DE INSUFLEMENTO MOD. ADLO/AG DE TAM. 3 (TROX)	16 pcs
②	DIFUSOR DE INSUFLEMENTO MOD. ADLO/AG DE TAM. 4 (TROX)	04 pcs
③	DIFUSOR DE INSUFLEMENTO MOD. ADLO/AG DE TAM. 5 (TROX)	04 pcs
④	GRELHA DE AR EXTERNO MOD. VAT-AG DE 1225x425 mm (TROX)	03 pcs

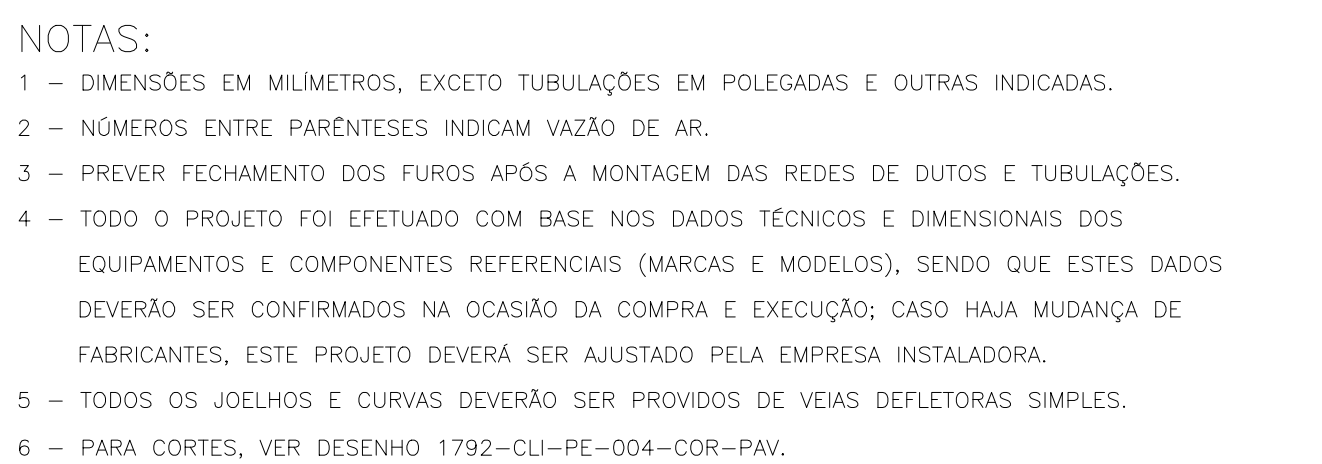

- DUTO DE INSULFAMENTO DE AR CONDICIONADO

02	REVISADO ONDE INDICADO	08/04/24	R.J.A
01	REVISADO ONDE INDICADO	19/03/24	R.J.A
00	EMISSION INICIAL	04/03/24	R.J.A
REV.	MODIFICACAO	DATA	APROVADO



TEKNIKA

PROJETOS E CONSULTORIA S.S.

R. BARÃO DO BOMFIM, 300 Tel: (011) 3672-1657 / 3673-8157 | e-mail: teknika@teknikaeng.com.br

cliente **SENAC**

projeto **SENAC – SANTOS
AVENIDA CONSELHEIRO NEBIAS, n.º 309 – SANTOS – SÃO PAULO**

Título **SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO
PLANTA DO 1º PAVIMENTO**

etapa	data	projeto	desenho	fase do projeto
INDICADA	04/03/2024	EDSON	EDSON	EXECUTIVO
INDENHIZO RESPONSÁVEL		assinatura		

RAUL JOSÉ DE ALMEIDA

154.608-7/SP

1792-CLI-PE-002-PLA-1PV-R02