
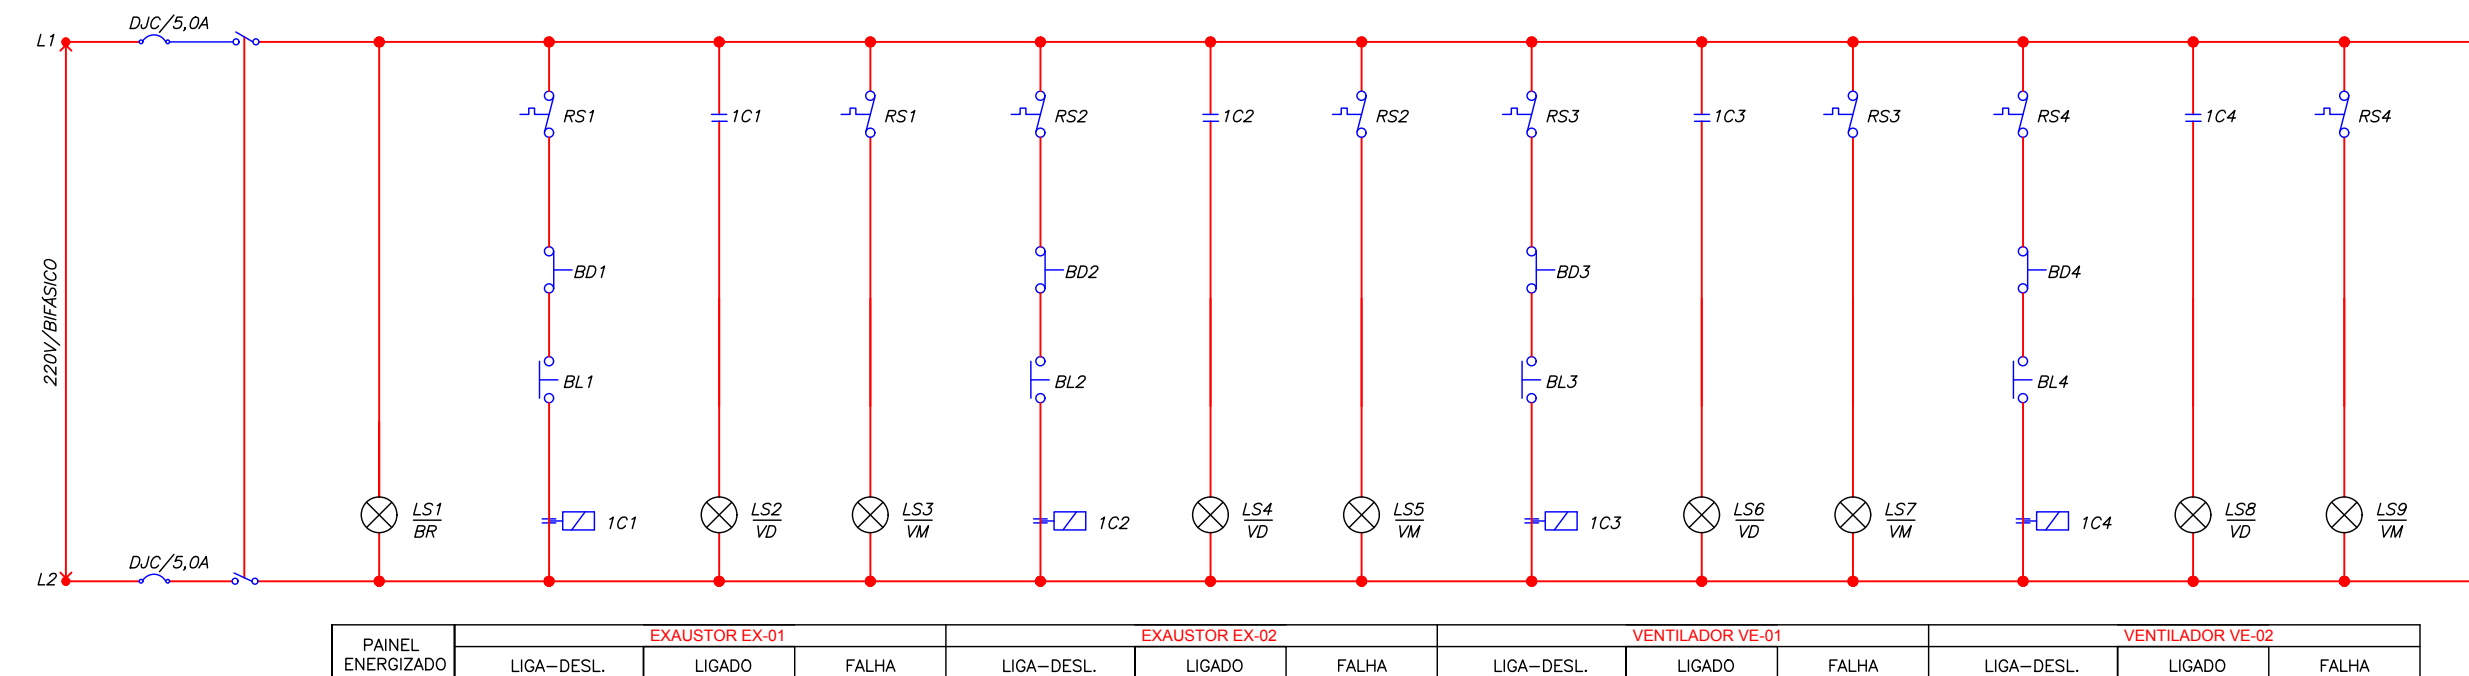
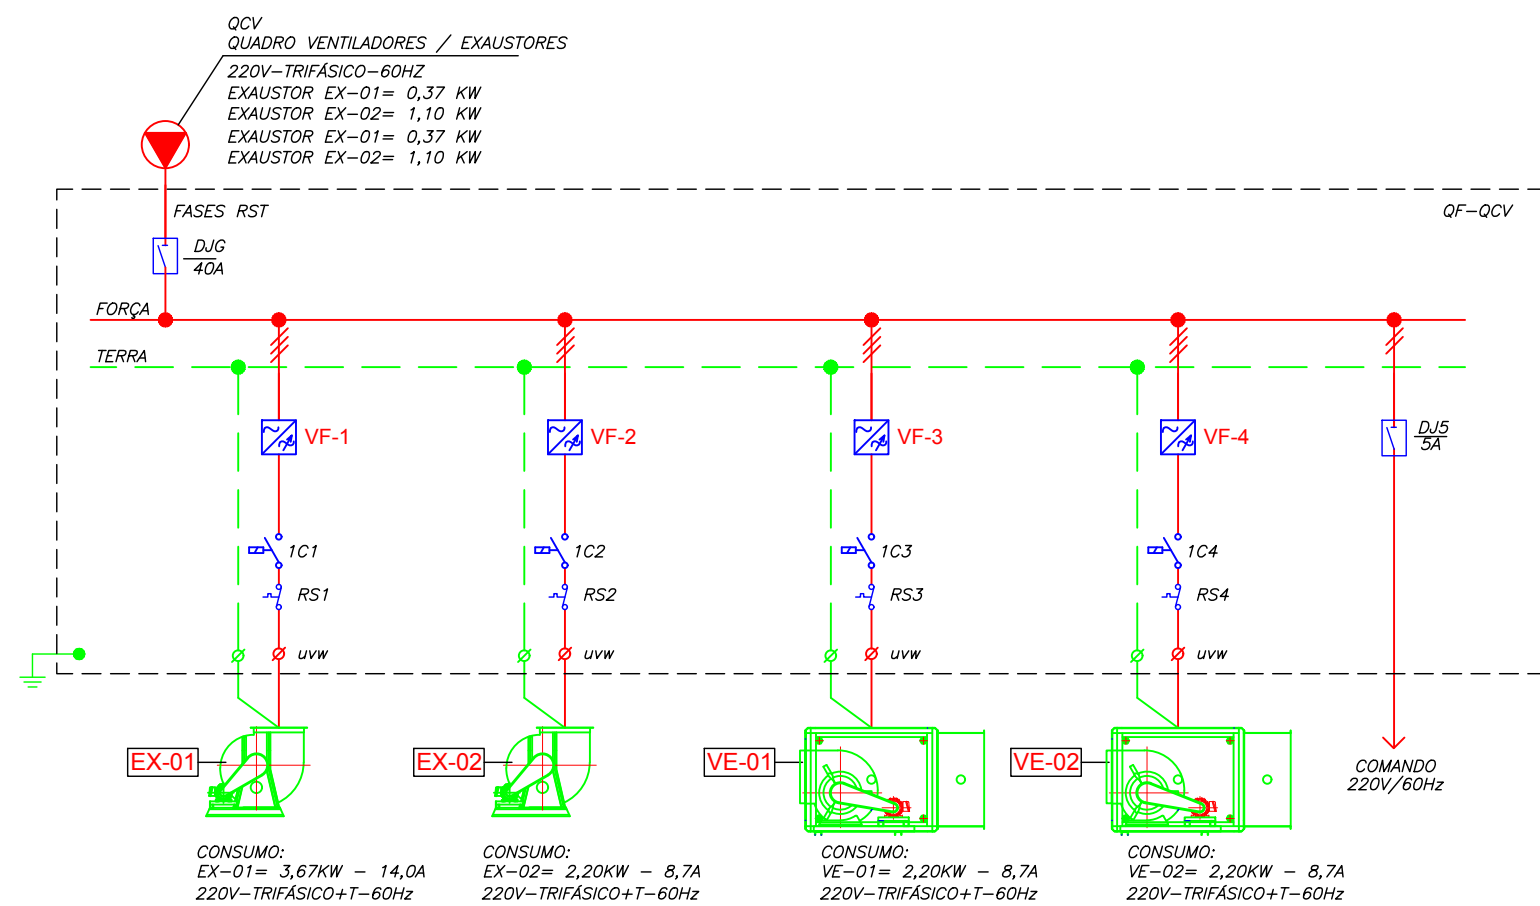
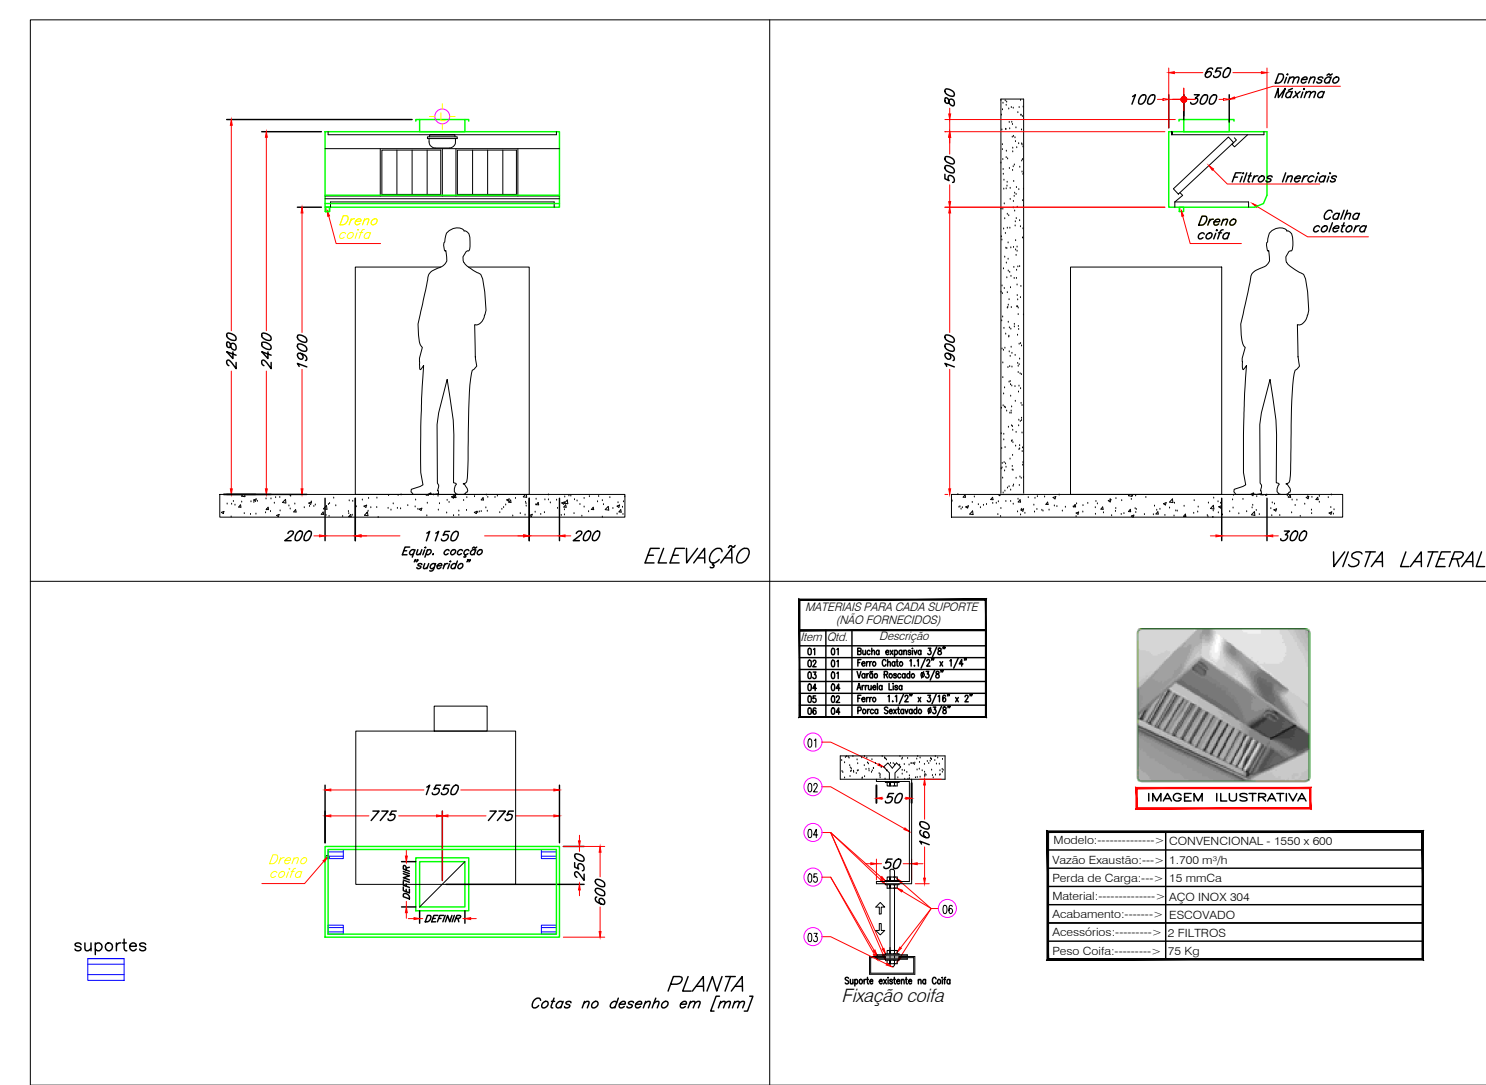


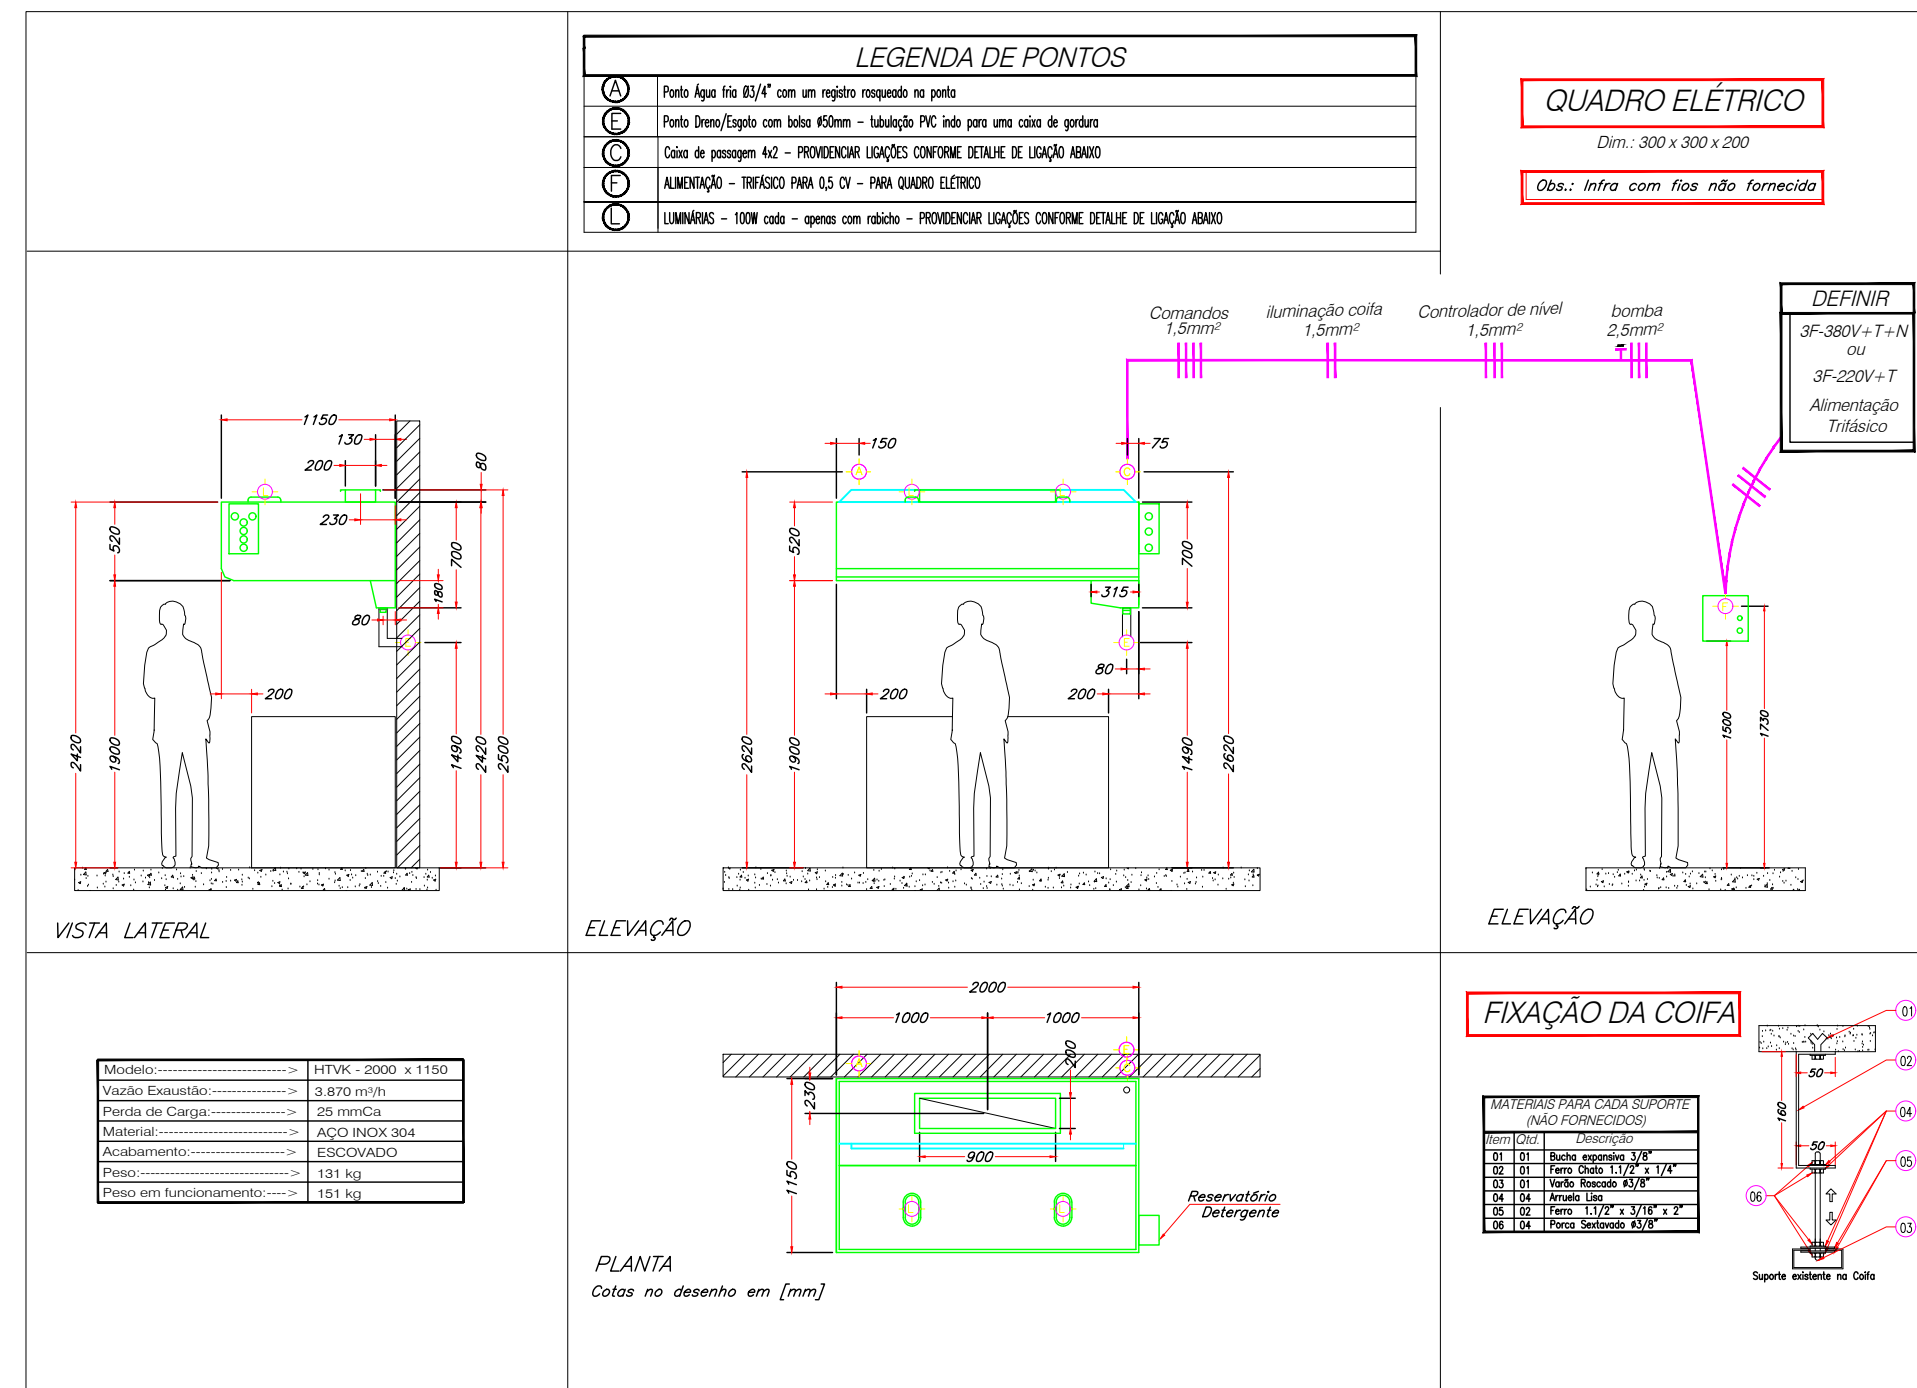


FÁBIO CIRCUITO TRIFÁSICO
FASE R = PRETO
FASE S = VERMELHO
FASE T = BRANCO
NEUTRO = AZUL CLARO
TERRA = VERDE

FÁBIO CIRCUITO MONOFÁSICO
FASE R = PRETO
RETORNO = AMARELO
NEUTRO = AZUL CLARO
TERRA = VERDE

FAZIO CIRCUITO MONOFASE
FASE R = PRETO
RETORNO = AMARELO
NEUTRO = AZUL CLARO
TERRA = VERDE

REMARKS RECOMENDATIONS:

- TODOS OS CABOS ELÉTRICOS DEVEM SER CONSTITUÍDOS DE CONDUTORES ENCOCADOUS A ISOLAMENTO DE 750V DE CORONA ELETROTÉCNICA, TEMPERA MALE COCO ENCOCADO DE PVC
- ANTI-CHAMAS PARA 750V, CLASSE TEMPERA 70C.
- TODAS AS CALETAS DEVEM SER ANTI-CHAMAS.
- TODOS OS CABOS ELÉTRICOS DE FORÇA E CONTROLO DEVEM SER ANILHADOS.
- TODOS OS COMPONENTES CONFORME LISTA ACIMA DEVEM TER IDENTIFICAÇÃO INDELEZIVEL.
- COBERTURA POR ESMALTE OU PORTA ELETROTICAS.
- FICAR DE ACORDO COM O PROJETO DE APROVAÇÃO.
- TODAS AS BATERIAS DE ALUMINIO DEVEM TER FLUIDO NA COCA PRATO, OPERAR EM BRANCO E TER SUAS PLACAS DE PROTEÇÃO.
- TODAS AS BATERIAS DE NÍQUEL DEVEM TER O NÍQUEL EM BRANCO E TER SUAS PLACAS DE PROTEÇÃO.
- BATERIAS DE BROMO E LÁVULO DOS QUADROS CONFORME ORDEM DO FABRICANTE.
- ANTI-CHAMAS PARA 750V, CLASSE TEMPERA 70C.
- TODAS AS CALETAS DEVEM SER ANTI-CHAMAS.
- COBERTURA POR ESMALTE OU PORTA ELETROTICAS.



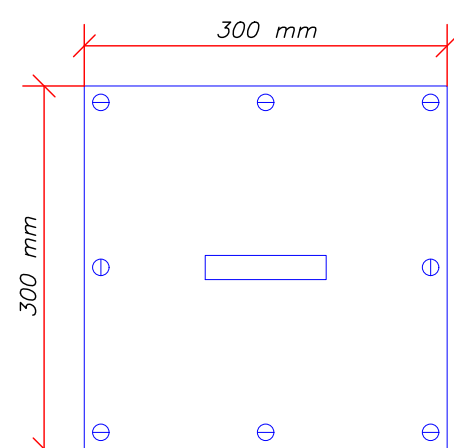


PORTA DE INSPEÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA #16 APARAFUSADAS NOS DUTOS CIRCULARES. A VEDAÇÃO DEVERÁ SER ESTANQUE.

AS PORTAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO POSSUIR CURVATURAS PARA DUTOS Ø400, Ø550 E Ø800.

..\\..\\..\\..\\..\\ACESSÓRIOS AR CONDICIONADO\\PORTA INSPEÇÃO.png

EXAMPLE

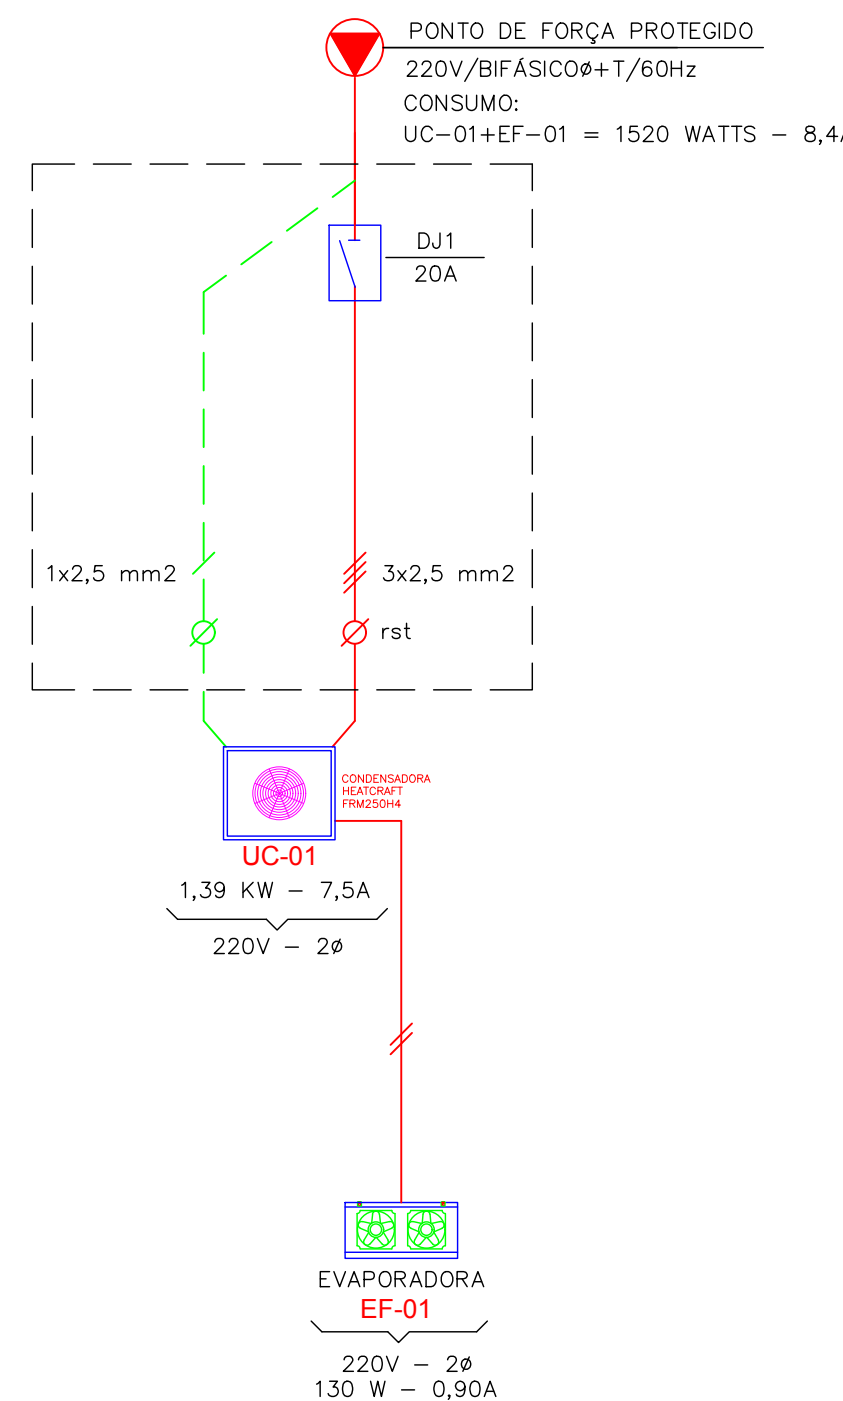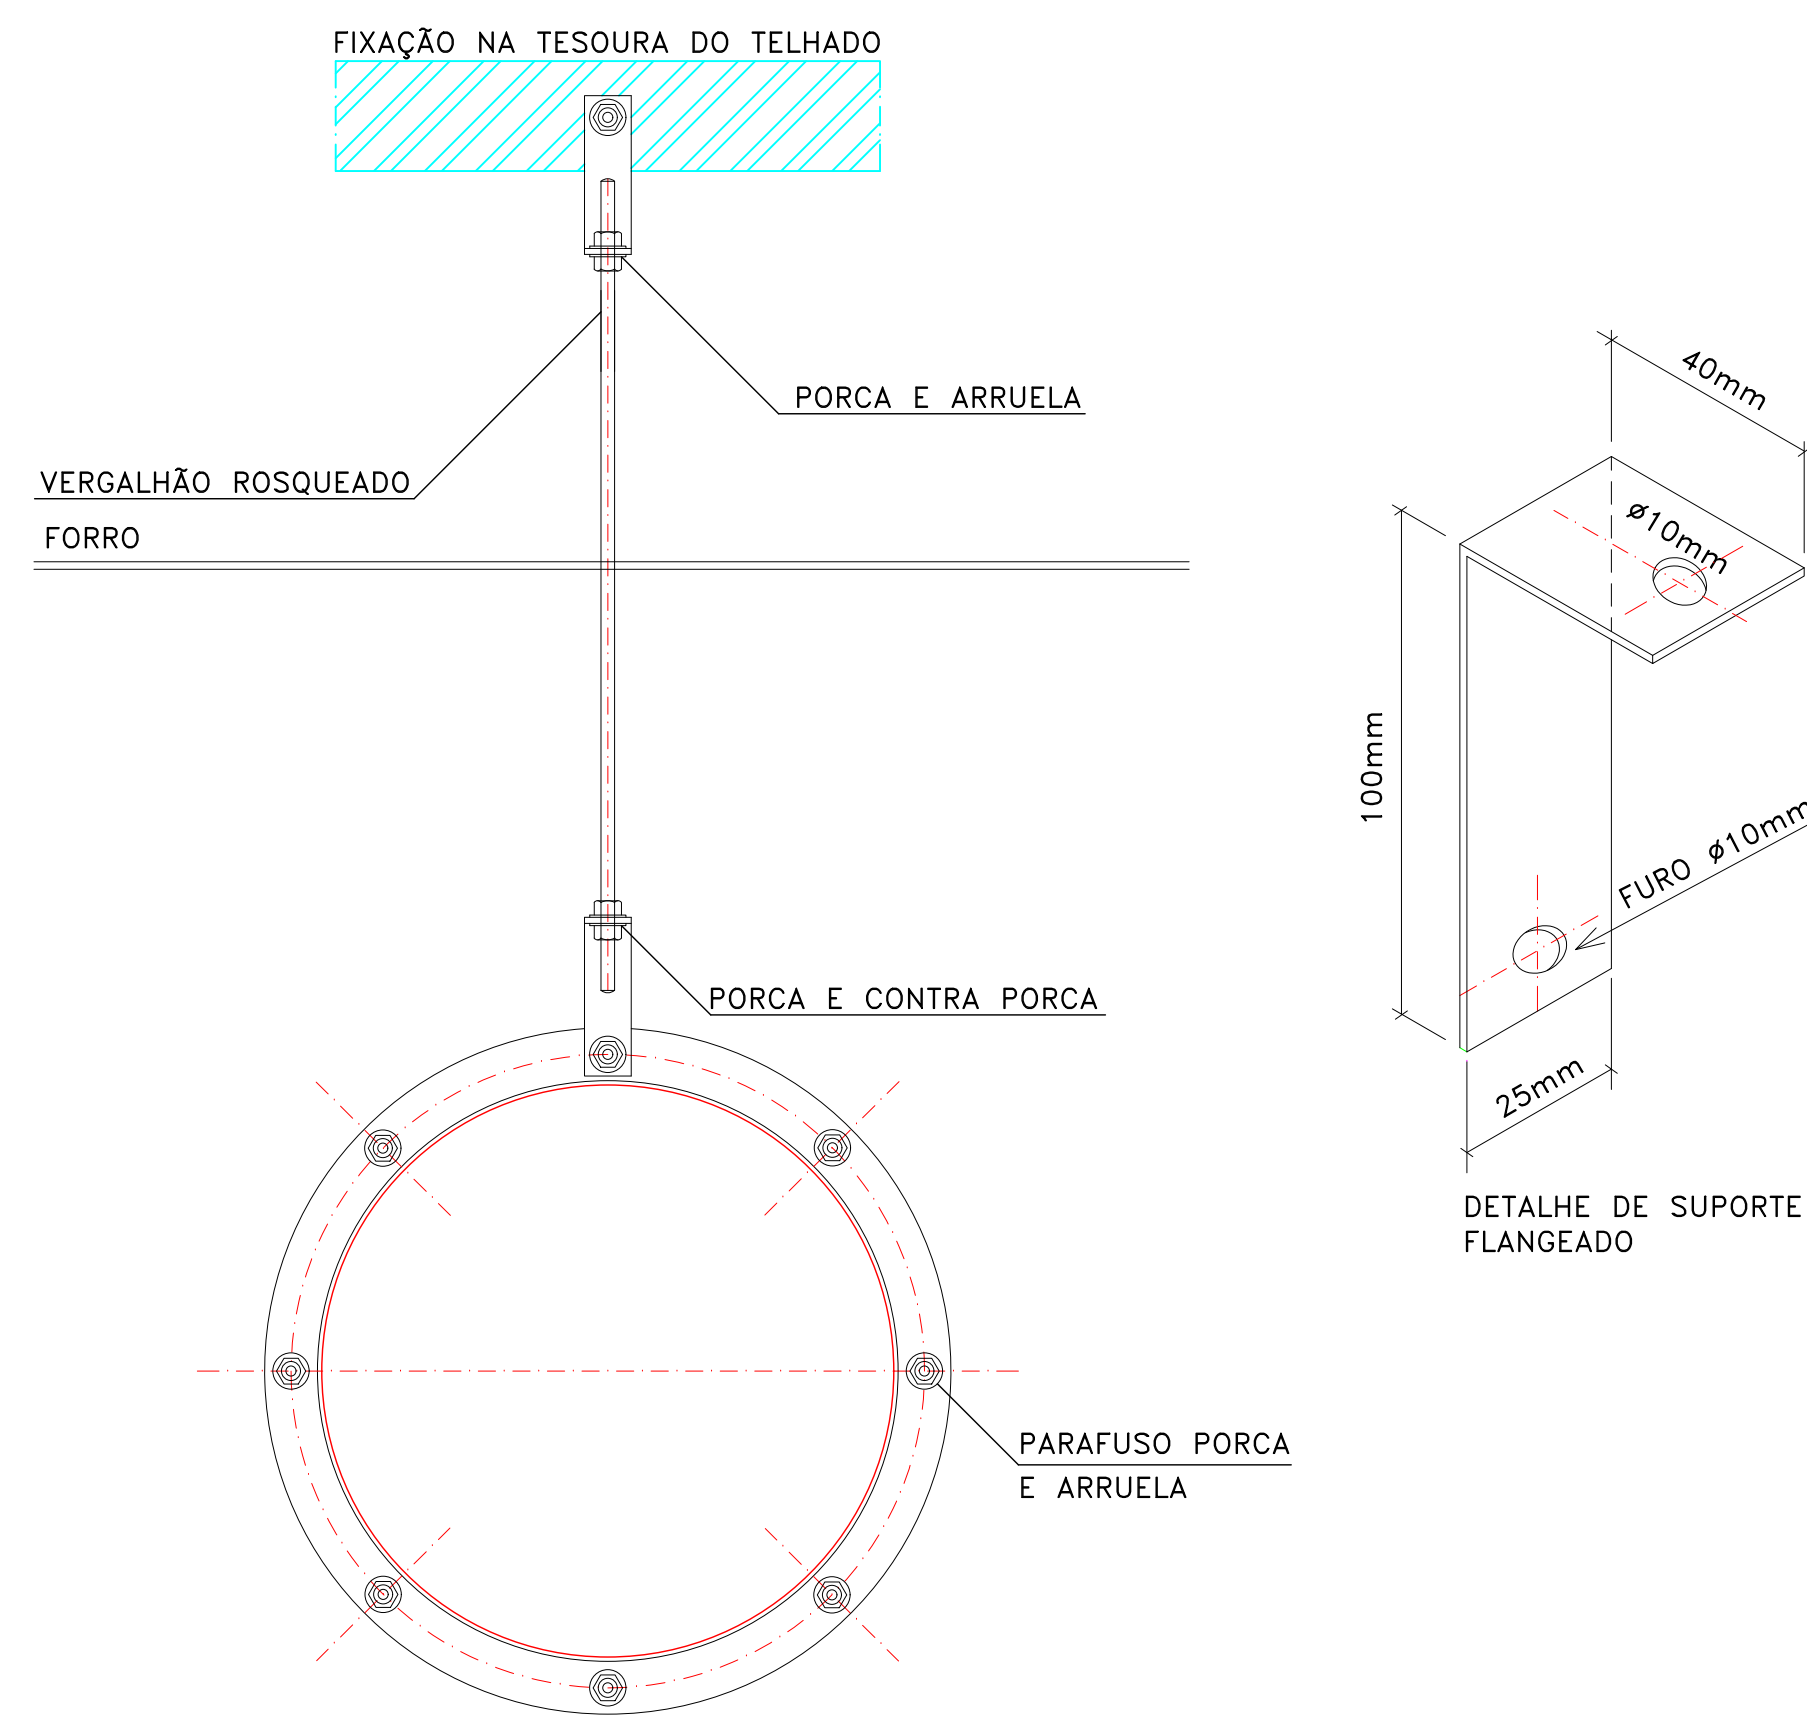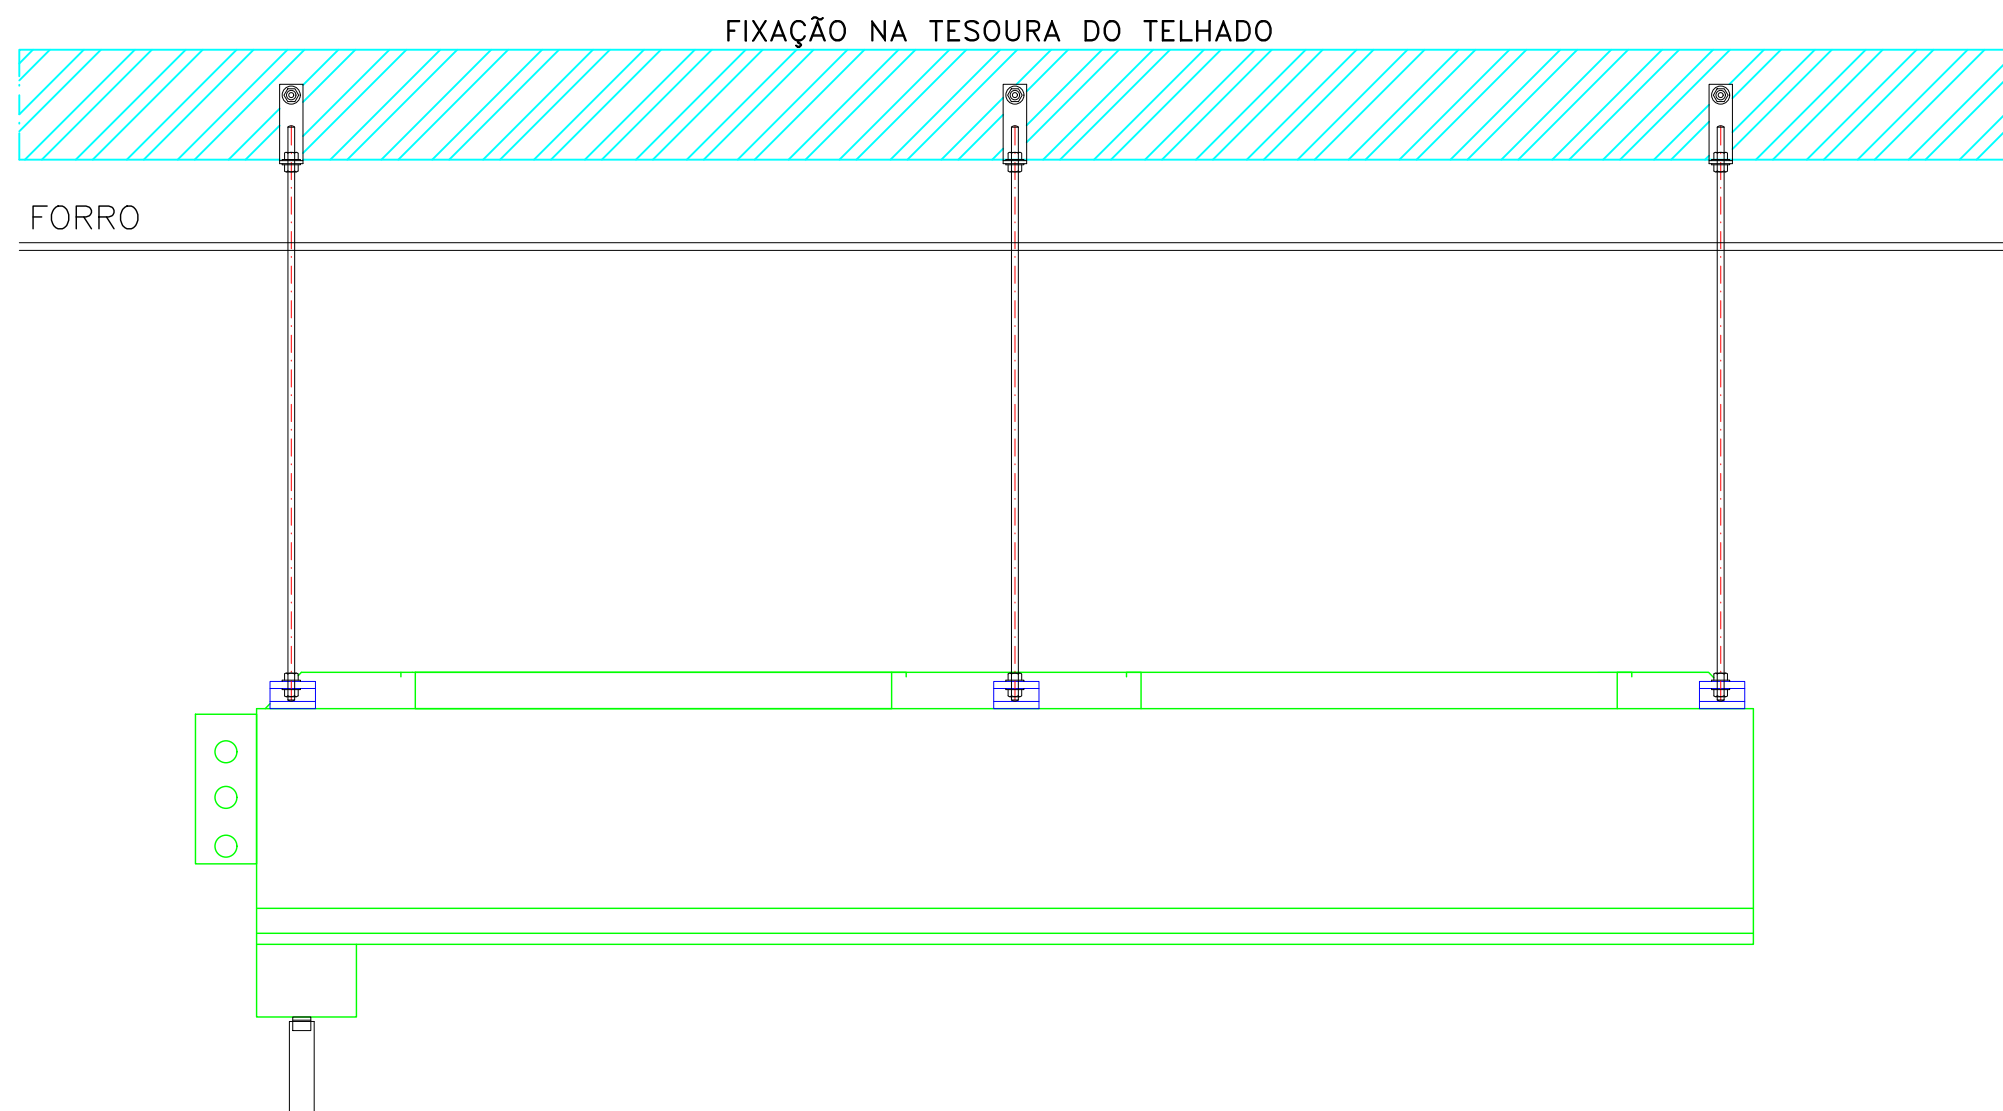

NOTA: O FABRICANTE DA UNIDADE EVAPORADORA, COMPRESSOR E CONDENSADORA, DEVERÁ FORNECER PACOTE COMPLETO DE QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO, PROTEÇÃO E CONTROLE

1	HELIO	13/05/2020	INSERIDA TABELA FRCOMSENDA
REVISÃO	FEITO POR	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

		PROJETOS & CLIMATIZAÇÃO		0251 71-23910 Rua da Industrialização, N° 14 - QD 02 Caixa Postal 100 - CEP 06033-000 São Paulo - SP e-mail: projeto@senac.br
		SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		
CLIENTE:				
OSIR / LOCAL:				
LABORATORIO DE GASTRONOMIA - TAUBATÉ - SP				
SISTEMA:				
DIÁLOGA E EXAUSTÃO MECÂNICA				
FASE DO PROJETO				☐ EP ☐ AP ☐ PE
TIPO DO PROJETO:				DESIGNO N°
VENTILADOR ELÉTRICO DE FORÇA / COMANDO E DETALHES DE FIXAÇÃO				03/03
DESIGNO CAD N° PE-24/03-01.81	DATA 08/05/2008	FÉTO POR HELIO	RESPONSÁVEL RICARDO A.M.HOPE	ART 50501150470
1				REVISÃO