

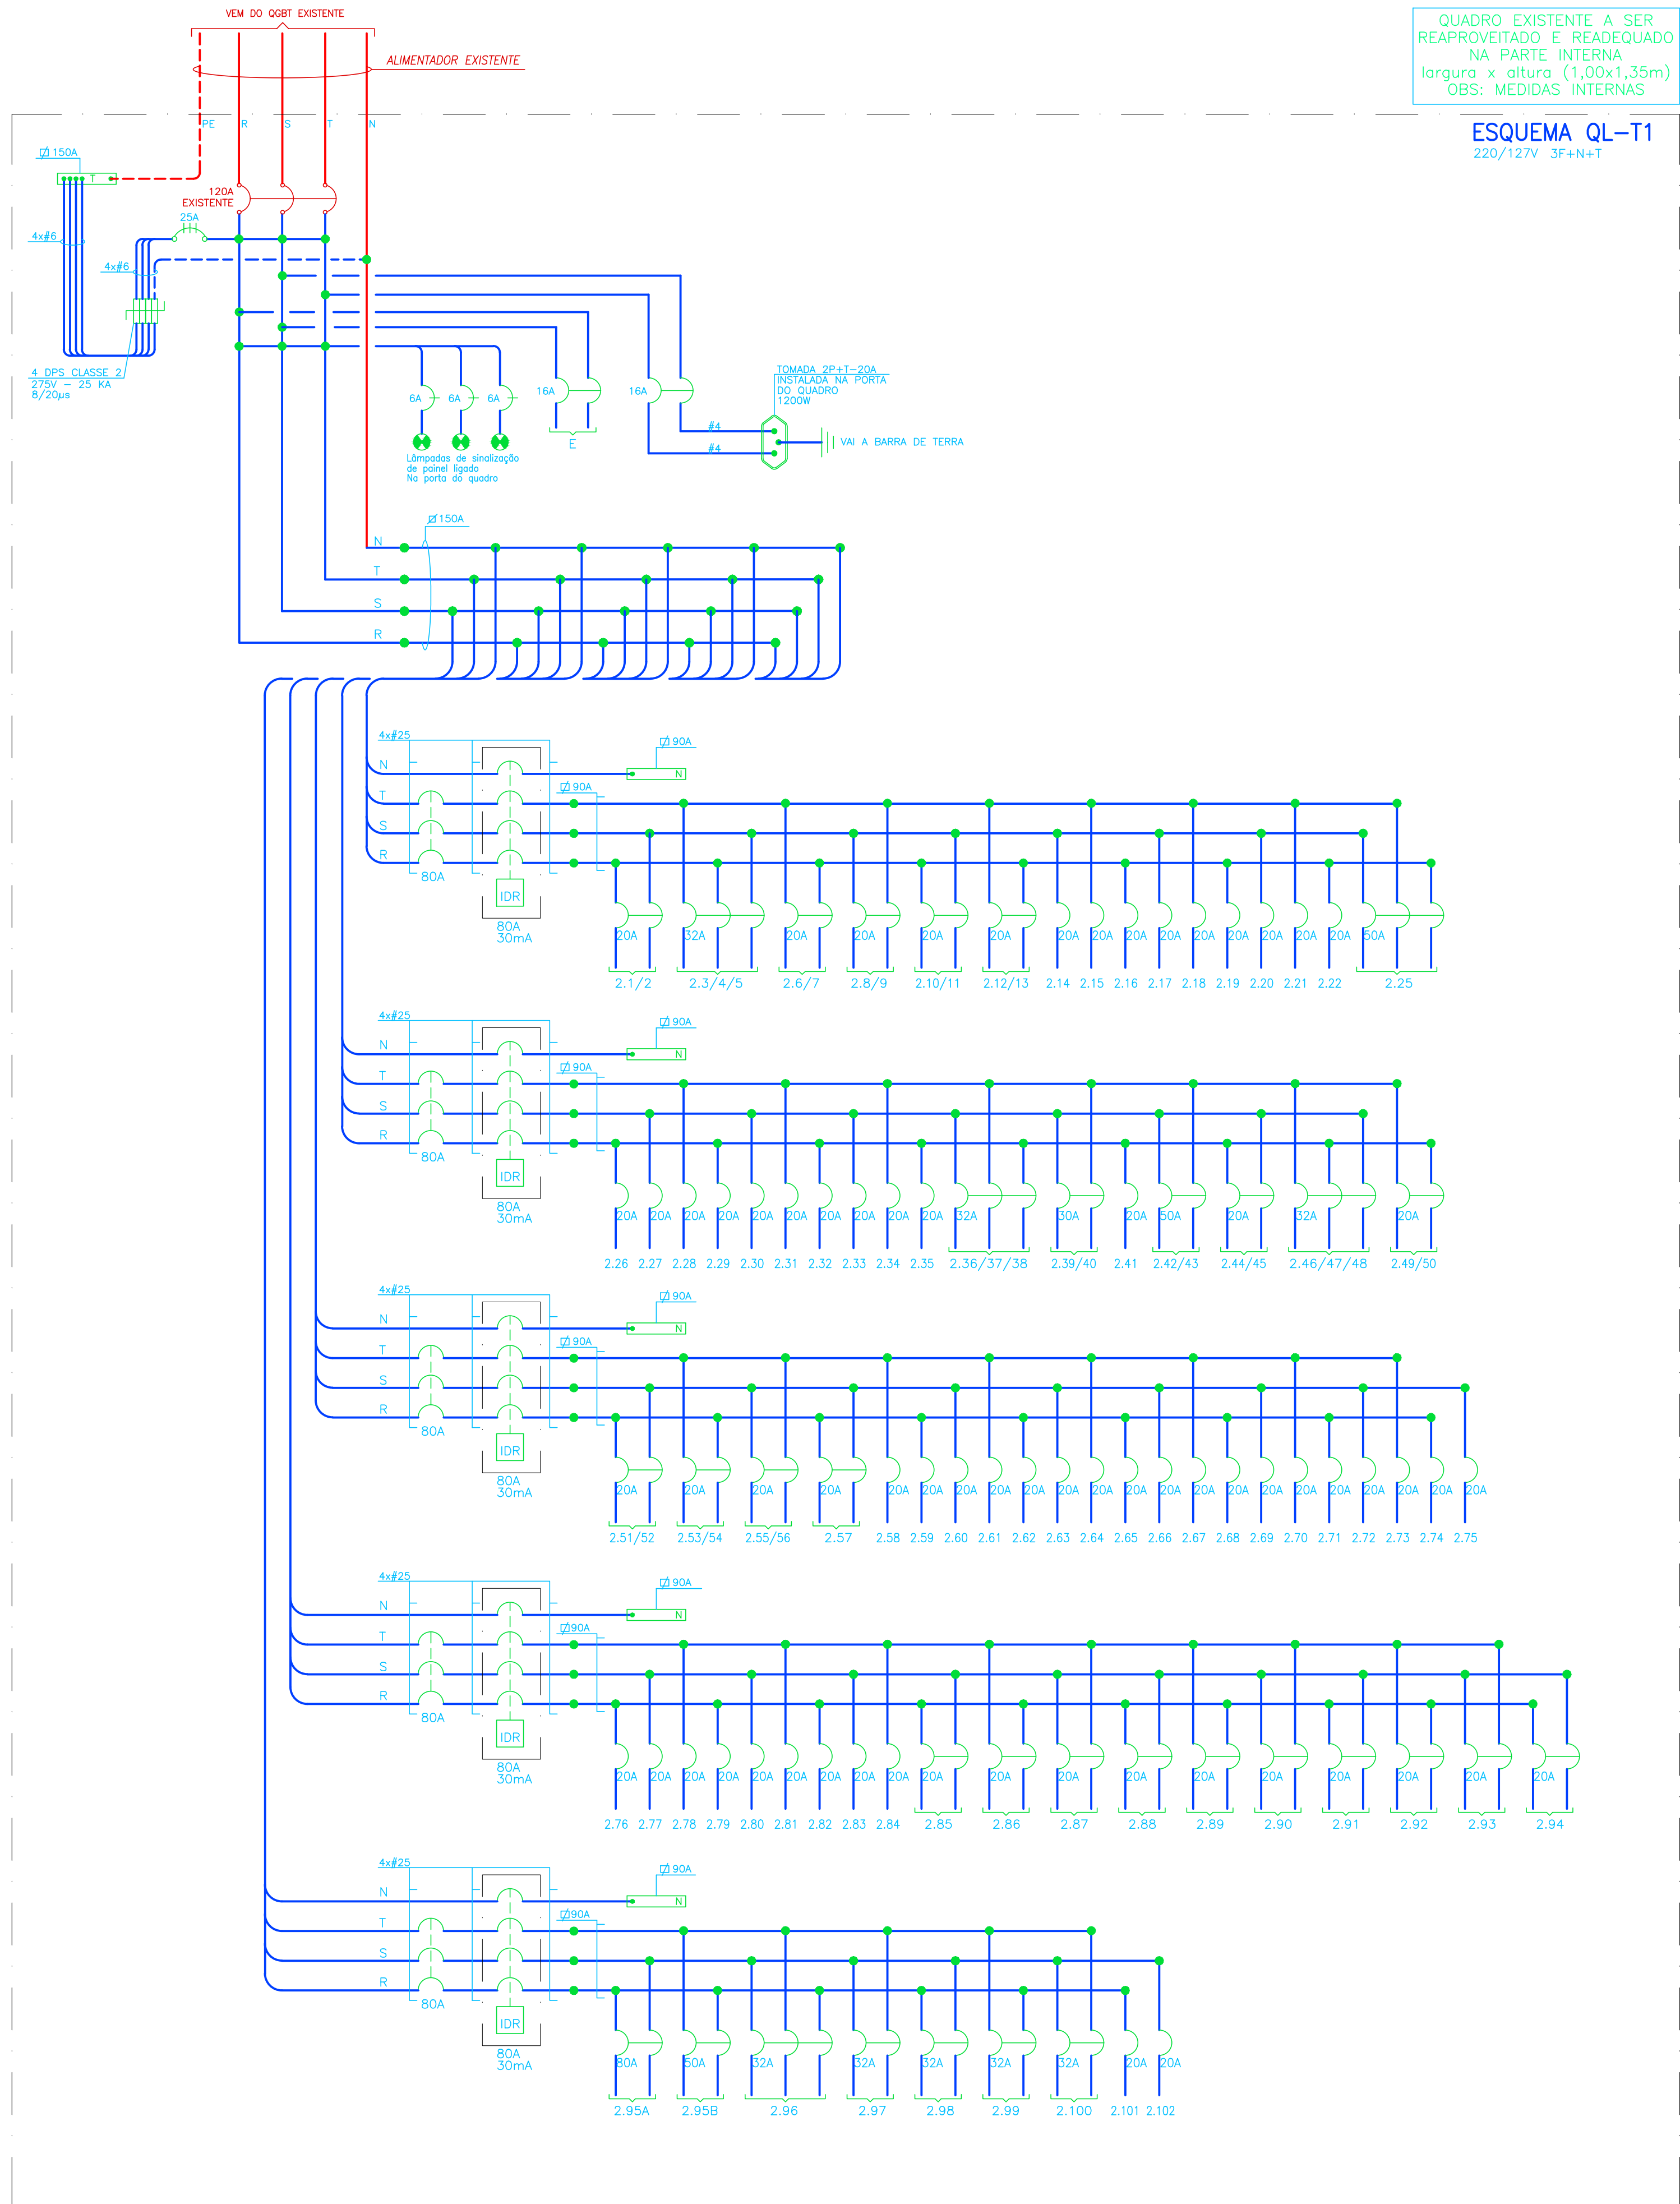


TABELA DE CARGAS DO QL-T1

Nº CIR.	DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO	TENSÃO	CARGA INST. (W)	FIO (mm²)	DISJUNTOR (A)
1.1/2	PM PA SALA 5	220	—	—	20
2.3/4/5	SEM IDENTIFICAÇÃO	220/230V	—	—	20
2.6/7/8	SEM IDENTIFICAÇÃO	220	—	—	20
2.8/9	AR CONDICIONADO	220	—	—	20
2.10/11	ESTABILIZADOR SALA 4	220	—	—	20
2.12/13	AR CONDICIONADO SALA 7	220	—	—	20
2.14	QUADRO ILUMINAÇÃO (EM FRENTE SALA 3)	127	—	—	20
2.15	QUADRO ILUMINAÇÃO (EM FRENTE SALA 3)	127	—	—	20
2.16	ILUMINAÇÃO JANELA (MEIO)	127	—	—	20
2.17	ILUMINAÇÃO JANELA (MEIO)	127	—	—	20
2.18	ILUMINAÇÃO JANELA (MEIO)	127	—	—	20
2.19	TOMADA SALA 3	127	—	—	20
2.20	TOMADA SALA 3	127	—	—	20
2.21	TOMADA SALA 3	127	—	—	20
2.22	TOMADA SALA 3	127	—	—	20
2.23	SEM IDENTIFICAÇÃO	220/230V	—	—	20
2.24	SEM IDENTIFICAÇÃO	127	—	—	20
2.25	SEM IDENTIFICAÇÃO	127	—	—	20
2.26	SEM IDENTIFICAÇÃO	127	—	—	20
2.27	SEM IDENTIFICAÇÃO	127	—	—	20
2.28	SEM IDENTIFICAÇÃO	127	—	—	20
2.29	SEM IDENTIFICAÇÃO	127	—	—	20
2.30	SEM IDENTIFICAÇÃO	127	—	—	20
2.31	SEM IDENTIFICAÇÃO	127	—	—	20
2.32	SEM IDENTIFICAÇÃO	127	—	—	20
2.33	SEM IDENTIFICAÇÃO	127	—	—	20
2.34	SEM IDENTIFICAÇÃO	127	—	—	20
2.35	SEM IDENTIFICAÇÃO	127	—	—	20
2.36/27/28	AR CONDICIONADO SALA 2 (DESHUMID)	220/230V	—	—	20
2.39/40	AR CONDICIONADO SALA 7 (DESHUMID)	220	—	—	20
2.41	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO (HALL)	127	—	—	20
2.42/43	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO (HALL)	127	—	—	20
2.44/45	TOMADA PA SALA 5	220	—	—	20
2.46/47/48	ESTABILIZADOR SALA 1	220/230V	—	—	20
2.49/50	AR CONDICIONADO SALA 5 (DESHUMID)	220	—	—	20
2.51	SEM IDENTIFICAÇÃO	220	—	—	20
2.52/53	AR CONDICIONADO SALA 1 (DESHUMID)	220	—	—	20
2.55/56	ILUM. CIRCULAÇÃO (REFLETORES PARALELOS)	220	—	—	20
2.57	ILUMINAÇÃO SALA 1	127	—	—	20
2.58	ILUM. JANELA LATERAL, DOS FUNDO	127	—	—	20
2.59	TOMADA PA 220V SALA 2	127	—	—	20
2.60	TOMADA PA 220V SALA 2	127	—	—	20
2.61	ILUMINAÇÃO SALA 7	127	—	—	20
2.62	ILUMINAÇÃO SALA 7	127	—	—	20
2.63	ILUMINAÇÃO SALA 6	127	—	—	20
2.64	ILUMINAÇÃO SALA 6	127	—	—	20
2.65	TOMADA SALA 2	127	—	—	20
2.66	ILUMINAÇÃO SALA 3 E 4	127	—	—	20
2.67	ILUMINAÇÃO SALA 3 E 4	127	—	—	20
2.68	TOMADA SALA 3	127	—	—	20
2.69	AR CONDICIONADO SALA 4 (DESHUMID)	127	—	—	20
2.70	VENTILADOR E TOMADA SALA 3 E 4	127	—	—	20
2.71	VENTILADOR SALA 5	127	—	—	20
2.72	ILUMINAÇÃO SALA 5 E DME	127	—	—	20
2.73	ILUMINAÇÃO SALA 5 E DME	127	—	—	20
2.74	VENTILADOR 1	127	—	—	20
2.75	VENTILADOR 2	127	—	—	20
2.76	REFLETORES JANELA (PARALELOS) 2/2	127	—	—	20
2.77	REFLETORES JANELA (PARALELOS) 2/2	127	—	—	20
2.78	ILUMINAÇÃO SALA 2	127	—	—	20
2.79	ILUMINAÇÃO SALA 2	127	—	—	20
2.80	TOMADA SALA 2	127	—	—	20
2.81	ILUMINAÇÃO POSTE ENTRADA	127	—	—	20
2.82	ILUMINAÇÃO POSTE ENTRADA	127	—	—	20
2.83	TOMADA SALA 2	127	—	—	20
2.84	TOMADA SALA 2	127	—	—	20
2.85	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO	220	—	—	20
2.86	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO	220	—	—	20
2.87	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO	220	—	—	20
2.88	ILUMINAÇÃO DME	220	—	—	20
2.89	CORREDOR/COZINHA/LAVALU/FRIGIDIFRIG	220	—	—	20
2.90	ILUMINAÇÃO FRENTE DO ATENDIMENTO	220	—	—	20
2.91	ILUMINAÇÃO ESCADA	220	—	—	20
2.92	RESERVA	220	—	—	20
2.93	ILUMINAÇÃO DME 2	220	—	—	20
2.94	RESERVA	220	—	—	20
2.95	RESERVA	220	—	—	20
2.96	RESERVA	220	—	—	20
2.97	RESERVA	220	—	—	20
2.98	RESERVA	220	—	—	20
2.99	RESERVA	220	—	—	20
2.100	RESERVA	220	—	—	20
2.101	RESERVA	220	—	—	20
2.102	RESERVA	220	—	—	20

