


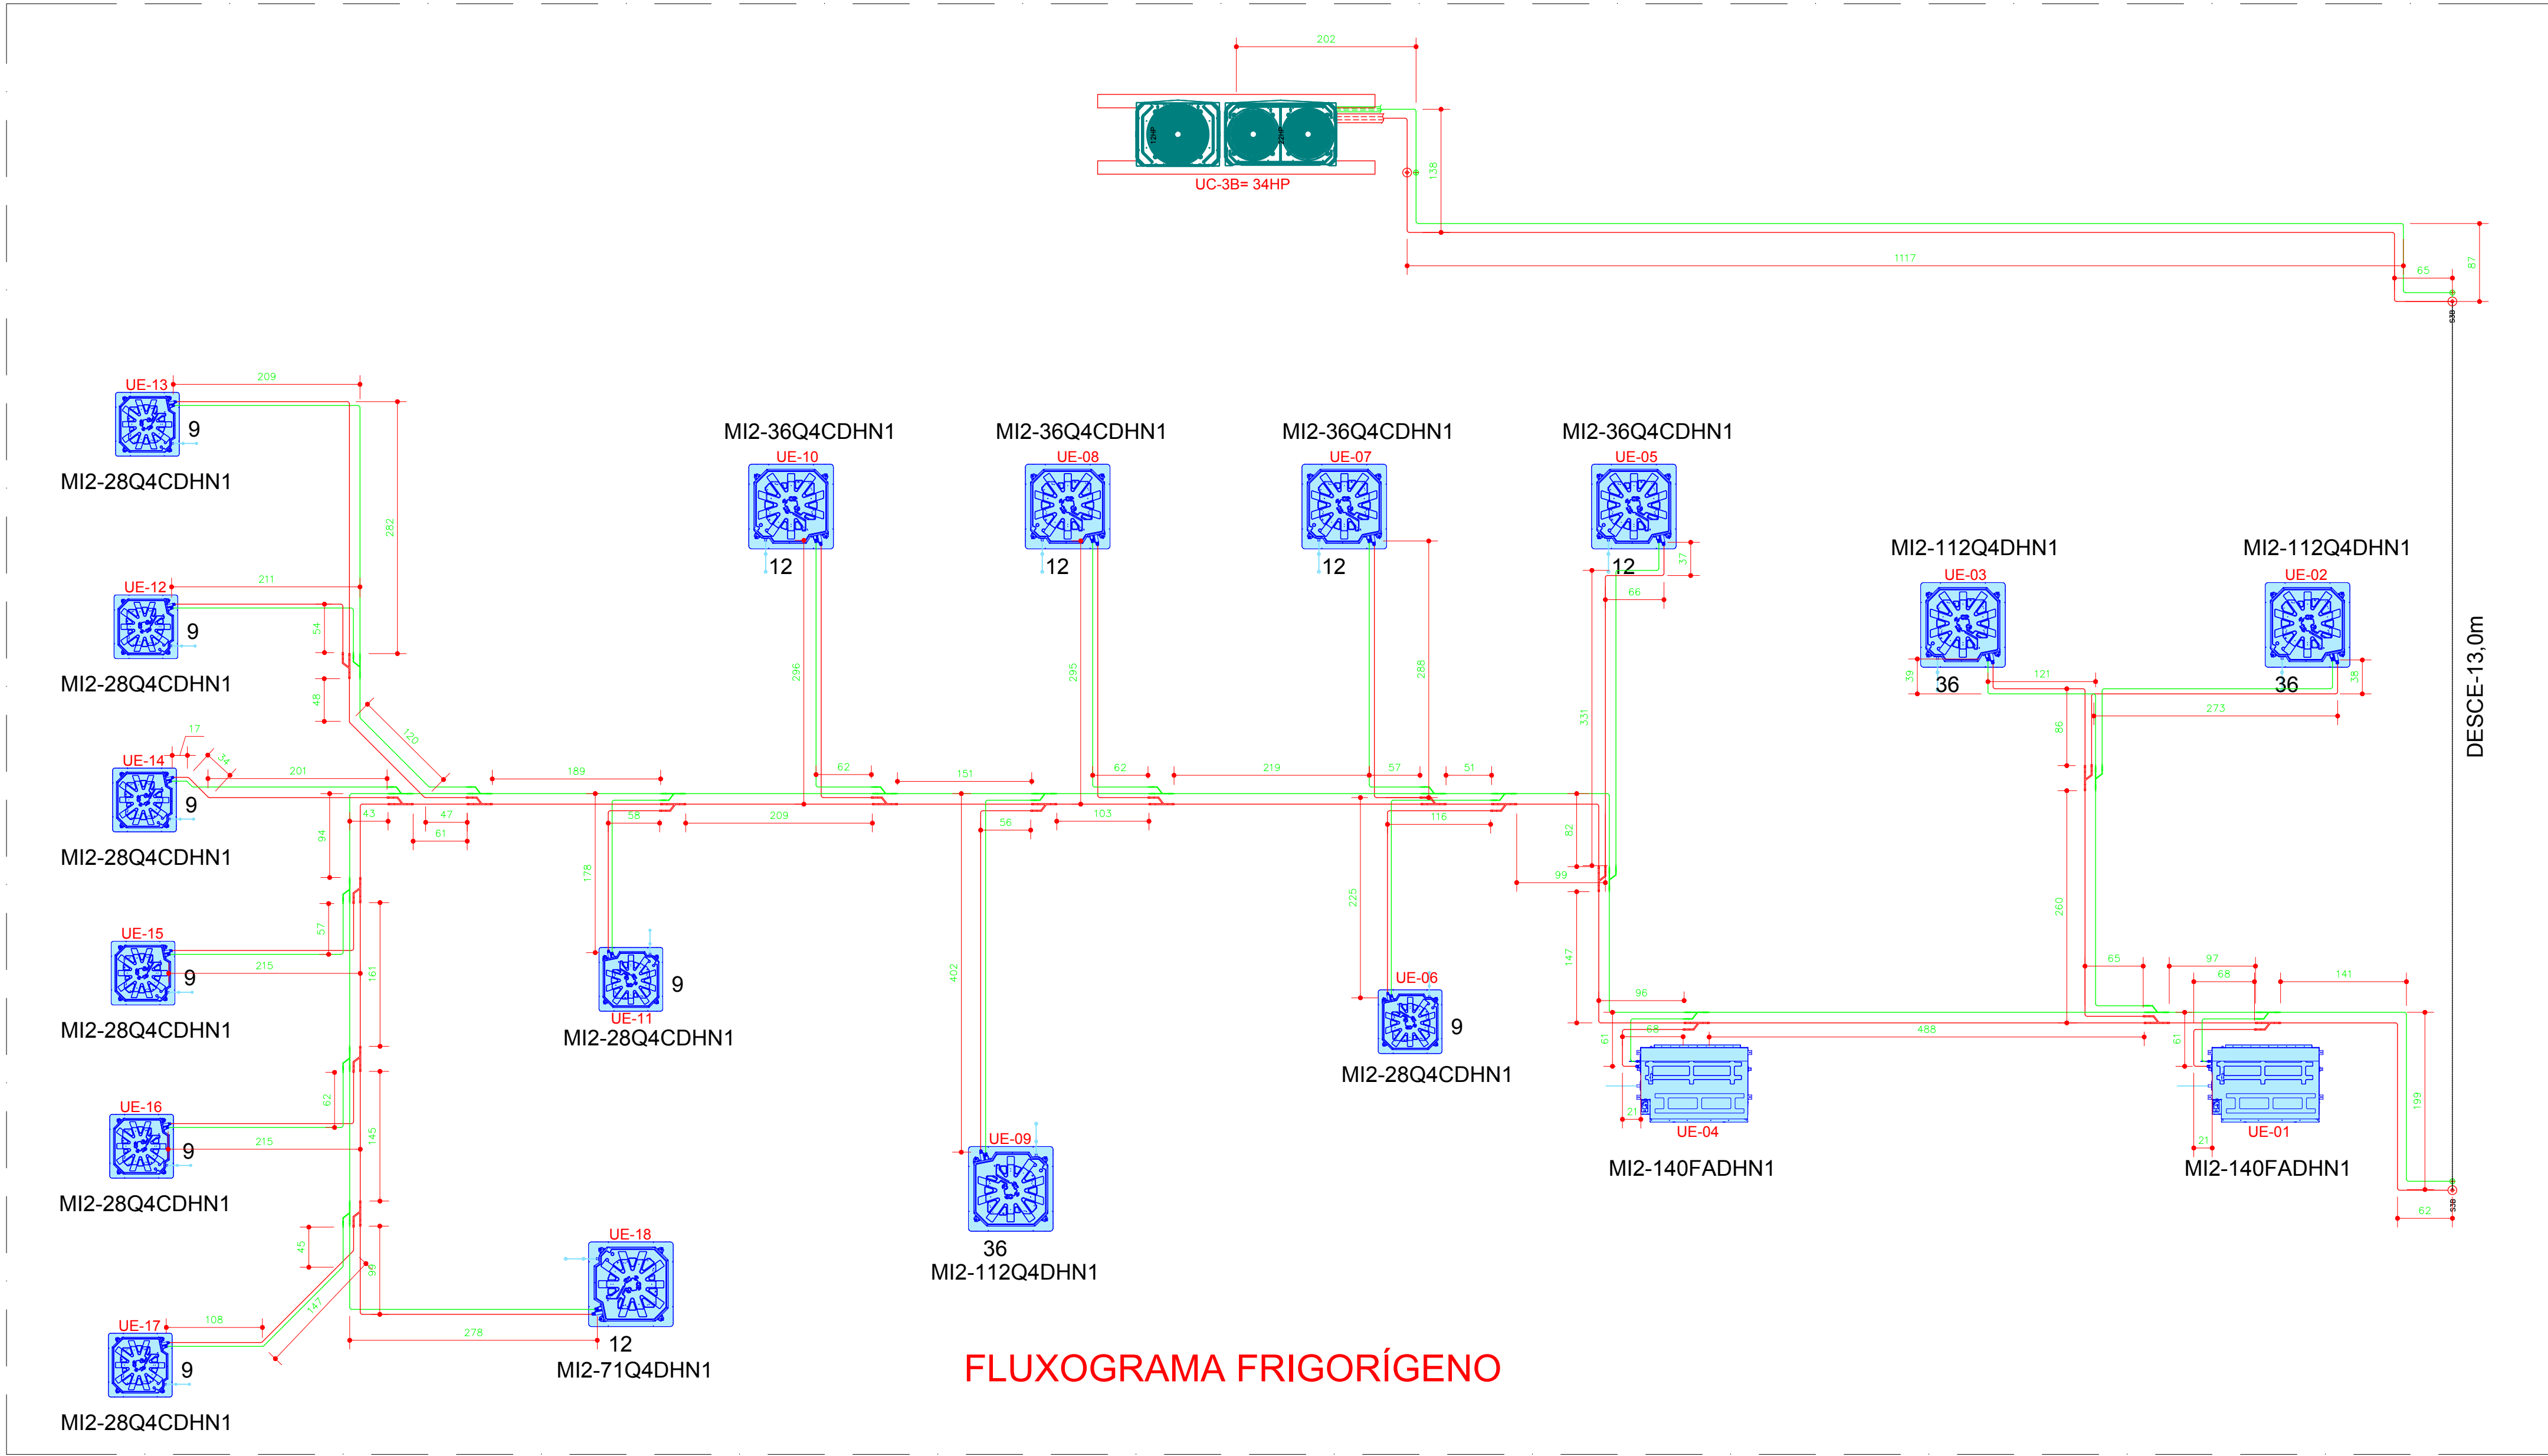

FLUXOGRAMA FRIGORÍGENO

LISTA MATERIAIS VRF REF: MIDEA	
UNIDADES CONDENSADORAS: MV6-950WV2GN1	
CAPACIDADE 12HP - MOD. MV6-335WV2GN1 - 380V-Ø3	1 pç
CAPACIDADE 22HP - MOD. MV6-615WV2GN1 - 380V-Ø3	1 pç
UNIDADES EVAPORADORAS:	
BUILT-IN - M12-140FADHN1 (5.0HP) 220V-Ø1	2 pç
CASSETE - M12-71Q4DHN1 (4.0HP) 220V-Ø1	3 pç
CASSETE - M12-36Q4DHN1 (1.25HP) 220V-Ø1	5 pç
CASSETE - M12-28Q4DHN1 (1.0HP) 220V-Ø1	8 pç
BRANCH	
FQZHN-04D	1 pç
FQZHN-03D	7 pç
FQZHN-01D	7 pç
FQZHN-02D	2 pç
FQZHW-02N1E	1 pç
TUBOS DE COBRE ESPESSURA (VIDE MEMORIAL)	
Ø 6,35 mm	43,1 m
Ø 9,52 mm	31,4 m
Ø 12,70 mm	52,1 m
Ø 15,88 mm	34,3 m
Ø 19,05 mm	2,9 m
Ø 22,2 mm	37,2 m
Ø 25,4 mm	1,0 m
Ø 28,58 mm	15,4 m
Ø 31,75 mm	2,0 m
Ø 38,1 mm	33,6 m
ISOLAMENTOS TUBOS COM ESPUMA ELASTOMÉRICA	
ESPESSURA 19 mm PARA TUBO Ø 6,35 mm	43,1 m
ESPESSURA 19 mm PARA TUBO Ø 9,52 mm	31,4 m
ESPESSURA 19 mm PARA TUBO Ø 12,70 mm	52,1 m
ESPESSURA 19 mm PARA TUBO Ø 15,88 mm	34,3 m
ESPESSURA 19 mm PARA TUBO Ø 19,05 mm	2,9 m
ESPESSURA 19 mm PARA TUBO Ø 22,2 mm	37,2 m
ESPESSURA 19 mm PARA TUBO Ø 25,4 mm	1,0 m
ESPESSURA 32 mm PARA TUBO Ø 28,58 mm	15,4 m
ESPESSURA 32 mm PARA TUBO Ø 31,75 mm	2,0 m
ESPESSURA 32 mm PARA TUBO Ø 38,1 mm	33,6 m
VÁLVULA DE ESFERA TIPO GBC	
GBC6S Ø 1/4" = 6,35 mm	12 pç
GBC10S Ø 3/8" = 9,52 mm	6 pç
GBC12S Ø 1/2" = 12,7 mm	12 pç
GBC16S Ø 5/8" = 15,88 mm	6 pç
CARGA DE GÁS ADICIONAL	
REFRIGERANTE R-410A	21,06 kg
CABO DE COMANDO	
CABO SHIELD 2x1 (1,00mm2)	250 m
CONTROLADORA	
CCM-180AWS	1 pç

REVISÃO	FEITO POR	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

CREA nº 2168472
Rua Prof. Roberto Assis, nº 439
São Paulo - Cep 04153-040
Fone: (51) 3311-3311 - 3311-3399
e-mail: projeto@kz.com.br

CLIENTE
SENAC UNIDADE TIRADENTES

OBRA / LOCAL
CLÍNICA PSICOLÓGICA - 3º PAVIMENTO

SISTEMA
AR CONDICIONADO VRF

TÍTULO
FLUXOGRAMA FRIGORÍGENO UC-3-B

FASE DO PROJETO
☐ EP ☐ AP ☒ PE

DESENHO Nº
05/08

DESENHO CAD Nº
116-ARC-05

DATA
25/06/2024

FEITO POR
RICARDO

RESPONSÁVEL
RICARDO A.M. HOPE

ART

REVISÃO
0